

# **Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Comune di VALTOURNENCHE**

## **Committente**

DEVAL SPA

## **Oggetto**

**Costruzione impianto elettrico MT/BT per allacciamento cabina elettrica denominata "TENNIS" in Via Pellissier del Comune di VALTOURNENCHE**

## **RELAZIONE TECNICA Rev.01 giugno 2018**

## **Indice**

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSE                           | 2 |
| 2 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA | 2 |
| 3 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO        | 3 |
| 4 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA         | 5 |
| 5 | ALLEGATI                           | 8 |


Il tecnico  
(ing. Manuel Lavoyer)

## 1 PREMESSE

Il sottoscritto è stato incaricato dalla DEVAL spa per la redazione della progettazione delle opere consistenti nella costruzione di un impianto elettrico MT/BT per allacciamento di una nuova cabina elettrica denominata “tennis” in Via Pellissier del Comune di Valtournenche.

## 2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA

*Carta tecnica con indicazione dell'area oggetto di intervento.*

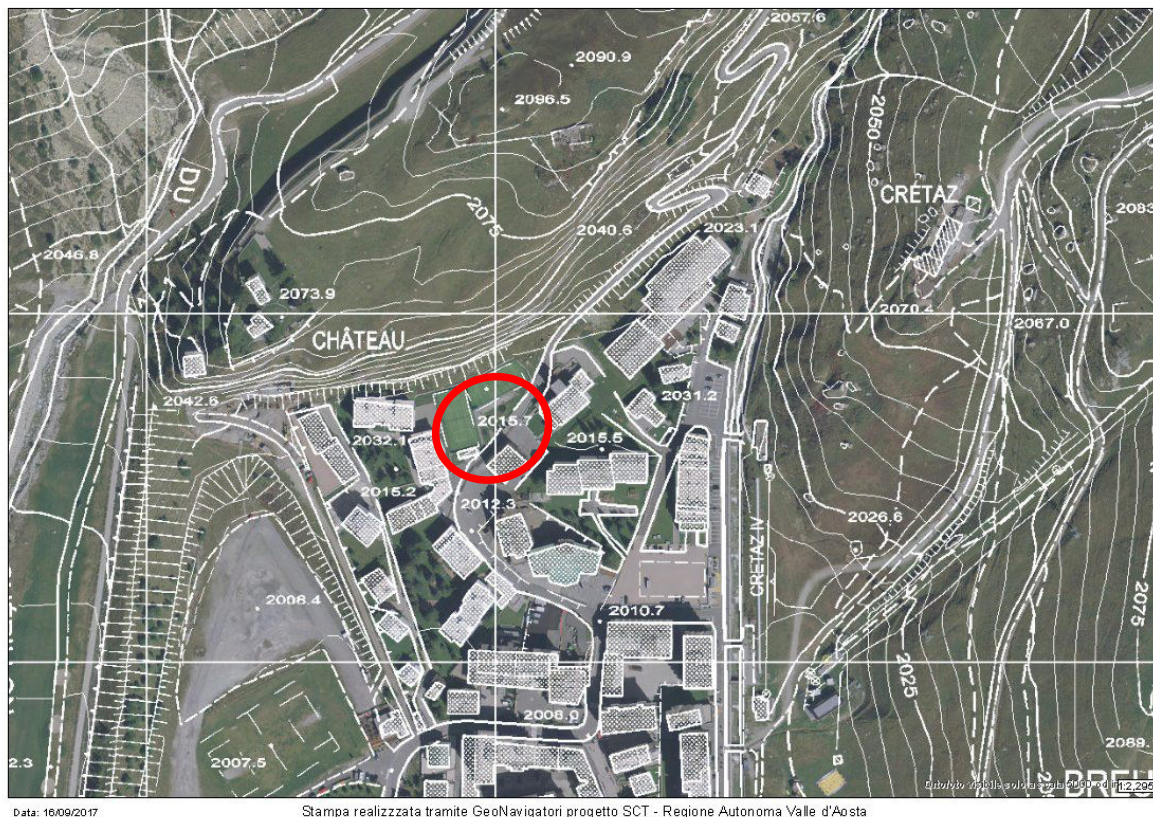

Estratto di CTR.

Per quanto riguarda le cartografie dei vincoli gravanti sulle aeree si rimanda allo studio di compatibilità dell'intervento.

### 3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda la realizzazione di una nuova cabina in Via Pellissier.

Sinteticamente l'intervento nel suo complesso si può suddividere come segue:

1. Posa di nuove linee elettriche interrate MT/BT.
2. Realizzazione nuova cabina lungo Via Pellissier nei pressi dei campi da tennis.

Per quanto riguarda la nuova cabina, questa sarà realizzata completamente in c.a. gettato in opera, parzialmente rivestita in pietra e legno esternamente e con manto di copertura in lose.

I faldali le gronde ed i pluviali saranno in PVC.


La cabina sarà realizzata all'interno dell'aiuola che separa un piccolo parcheggio a lato strada dai campi da tennis. Verrà mantenuta nella realizzazione una distanza non inferiore ai 10 dal fabbricato (albergo) esistente sul lato opposto della strada.

Sul lato dei campi da tennis sarà realizzata una piccola intercapedine in c.a. dell'altezza di circa un metro per colmare il dislivello del terreno esistente.

L'accesso avverrà dal lato del parcheggio.





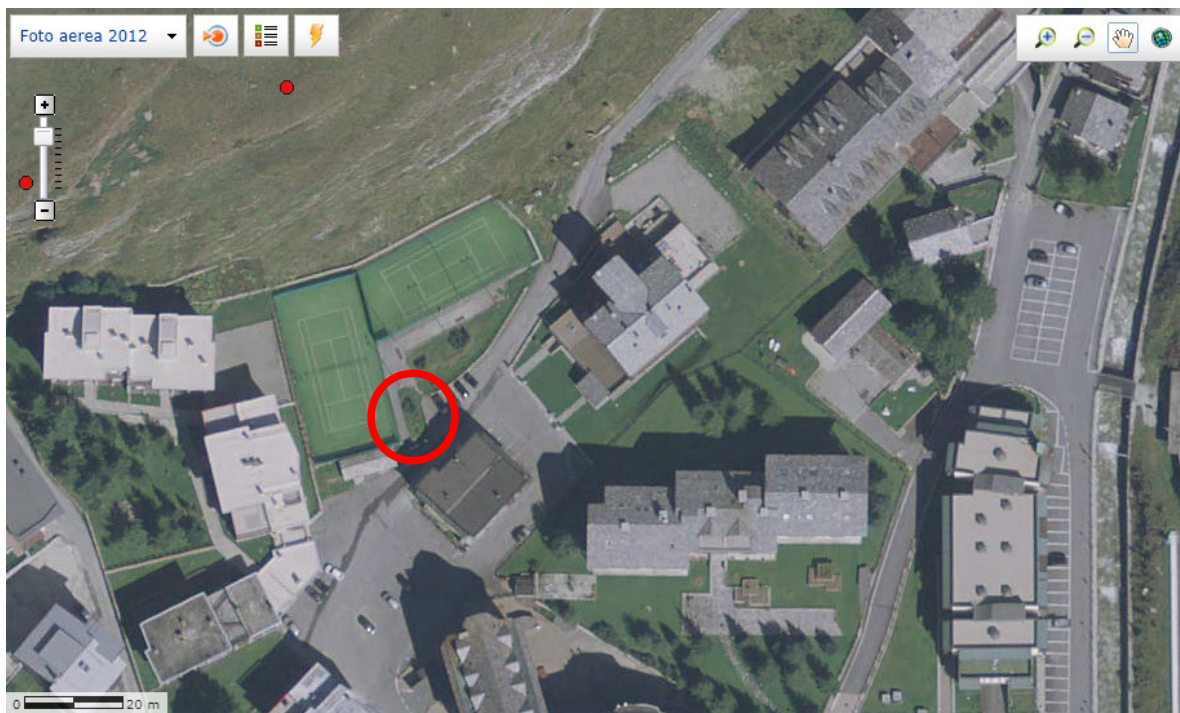

Ortofoto dell'area oggetto dei lavori.

#### 4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Area vista dai campi da tennis, fabbricato esistente da cui si manterrà la distanza di 10 m.



Area vista dal parcheggio





Area vista dalla strada

## **5 ALLEGATI**

TAVOLA DI PROGETTO  
STUDIO DI COMPATIBILITA  
BILANCIO INERTI

AOSTA, settembre 2017

Rev. Giugno 2018

Il tecnico  
(ing. Manuel Lavoyer)