

MISURE GENERALI PER L'AERAZIONE DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO SARS COV-2

Raccomandazioni generali


Garantire un ricambio naturale dell'aria se presenti postazioni di lavoro e personale.

E' meglio aprire finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio dei mezzi.

Arieggiare gli ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, aumentando i tassi di ventilazione del sistema di ventilazione o aprendo finestre e balconi.

Impianti Centralizzati di ventilazione (VMC)

Mantenere costantemente attivo l'ingresso e l'estrazione dell'aria (diminuendo i tassi di ventilazione nelle ore notturne o di inutilizzo);

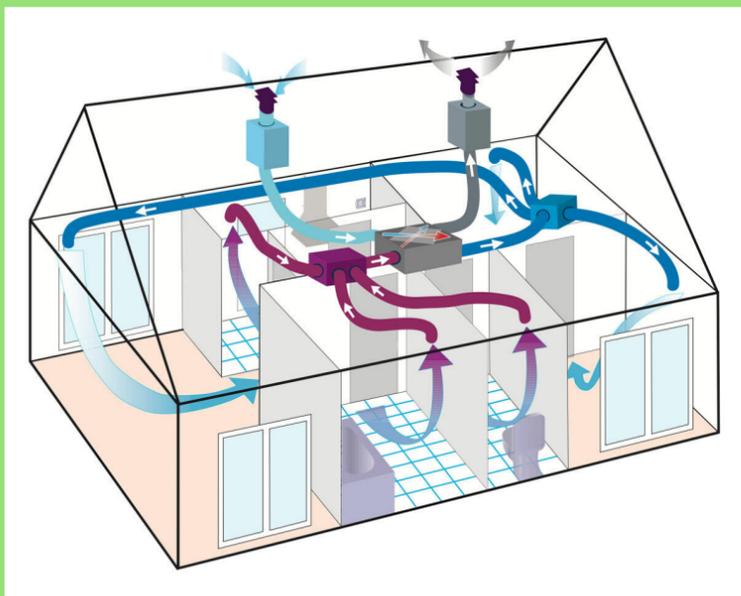

Eliminare la funzione di ricircolo dell'aria;


Se non è possibile eliminare la funzione di ricircolo, bisogna provvedere periodicamente alla pulizia/sanificazione dei filtri e dell'impianto.

Impianti localizzati di trattamento aria

(fancoil, ventilconvettori, pompe di calore split, condizionatori portatili)

Pulire almeno ogni 4 settimane i filtri dell'aria di ricircolo e limitare la velocità dell'aria;

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o soluzione alcolica (almeno al 70%), asciugando successivamente;

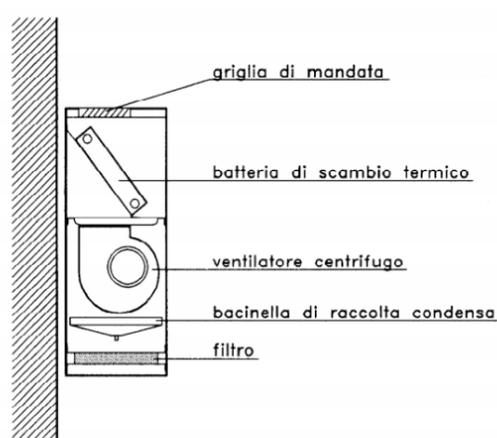

Se le finestre non sono presenti, ma ci sono ventilatori/estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l'intero orario di lavoro.